


СХЕМА СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ С. УСТЬ-ПИТ

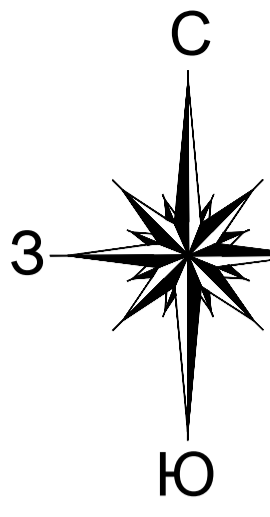

Выпуск в р.
Енисей
Ø160; L=800м

Сливная
станция
Q=1,0 м³/сут

КОС
Q=150 м³/сут

СЗЗ 300м



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Канализационный колодец
- Перспективные сети К1
- существующие сети К1
- Перспективный трубопровод очищенных стоков

Инд. № подл. Погр. и дата В зам. инд. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Лист
1