

*Общество с ограниченной ответственностью
«СибЭнергоСбережение 2030»*



**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МАЛОБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 Г.**

Красноярск, 2015

*Общество с ограниченной ответственностью
«СибЭнергоСбережение 2030»*



**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МАЛОБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 Г.**

Директор

А. А. Веретенников

Красноярск, 2015

Оглавление

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.....	11
1.1. Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	11
1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.....	11
1.1.2. описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	11
1.1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.....	11
1.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.....	12
1.1.5. перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	13
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	14
1.2.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;	14
1.2.2. различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.	14
1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды	15
1.3.1. общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;.....	15
1.3.2. территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);.....	17
1.3.3. структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.);.....	17
1.3.4. сведения о фактическом потреблении населением питьевой и технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	19
1.3.5. описание существующей системы коммерческого учета питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета;.....	19
1.3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения;.....	20
1.3.7. прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой и технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды	

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;.....	21
1.3.8. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	23
1.3.9. описание территориальной структуры потребления питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;	24
1.3.10. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды абонентами; 24	
1.3.11. сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);	25
1.3.12. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов);.....	26
1.3.13. расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величины потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;.....	27
1.3.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	28
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....	29
1.4.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;	29
1.4.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;.....	30
1.4.3. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;	31
1.4.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	31
1.4.5. сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;.....	31
1.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование;	31

1.4.7.	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;	32
1.4.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;	32
1.4.9.	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	32
1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:	32
1.5.1.	на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	32
1.5.2.	на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	33
1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	35
1.6.1.	оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	35
1.6.2.	оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.	36
1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам	41
1.7.1.	показатели качества соответственно питьевой воды;	41
1.7.2.	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;	42
1.7.3.	показатели качества обслуживания абонентов;	43
1.7.4.	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;	43
1.7.5.	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;	44
1.7.6.	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	44
1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	44

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.....	46
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.....	46
2.1.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;.....	46
2.1.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных сетей;.....	46
2.1.3. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;.....	46
2.1.4. описание состояния и функционирования канализационных сетей, сооружений на них, включая оценку их износа.....	46
2.1.5. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;.....	46
2.1.6. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;	46
2.1.7. описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения;	47
2.1.8. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.....	47
2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	47
2.2.1. баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;.....	47
2.2.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;	48
2.2.3. сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; 48	
2.2.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;.....	48
2.2.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	49
2.3. Прогноз объема сточных вод	50
2.3.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;.....	50
2.3.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);.....	52

2.3.3.	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;	52
2.3.4.	результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;	52
2.3.5.	анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.....	53
2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.....	53
2.4.1.	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;	53
2.4.2.	перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;.....	54
2.4.3.	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;	54
2.4.4.	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;	55
2.4.5.	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;	55
2.4.6.	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;	56
2.4.7.	границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;.....	56
2.4.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.....	56
2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	57
2.5.1.	сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;.....	57
2.5.2.	сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.....	57
2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам	

по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.....	57
2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения" содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам	60
2.7.1. показатели надежности и бесперебойности водоотведения;	60
2.7.2. показатели качества обслуживания абонентов;.....	60
2.7.3. показатели качества очистки сточных вод;.....	60
2.7.4. показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 60	
2.7.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшения качества очистки сточных вод;	61
1.1.1. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.....	61
1.2. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.....	61
Приложения:.....	62
1. Схема системы водоснабжения	62
2. Схема системы водоотведения.....	62
Нормативно-техническая (ссылочная) литература	63

Общие положения

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом, и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы разработан на основании задания на проектирование.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования;

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельсовета и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Малобельский сельсовет - сельское поселение в Енисейском районе Красноярского края.

Административный центр – деревня Малобелая.

В состав сельского поселения входят следующие населённые пункты — деревня Малобелая с численностью населения 139 человек и деревня Мариловцева с численностью населения 5 человек.

Источником водоснабжения д. Малобелая являются подземные воды. На территории поселка располагается 1 водозаборная скважина по адресу ул. 70 лет Октября, 2а. По трубопроводам, общей протяженностью 760 м, вода подается в разводящую сеть поселка до каждого потребителя.

В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-10-110. Производительностью 10,0 м³/час.

Сооружений по водоподготовке не предусмотрено.

Требуемый напор в сети водоснабжения обеспечивается скважинным насосом.

Для хранения воды предусмотрен резервуар 1 шт (W=10м³).

В д. Мариловцева централизованного водоснабжения нет.

Схема водопроводной сети представлена в приложении 1.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Эксплуатационные зоны в Малобельском сельсовете установлены в количестве 1 шт, эксплуатирующая организация ООО «Енисейэнергоком».

1.1.2. описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Все население д. Малобелая пользуется услугами централизованного водоснабжения.

В д. Мариловцева централизованного водоснабжения нет. Все население деревни пользуется водой из собственных источников, таких как колодцы.

1.1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Централизованную систему водоснабжения Малобельского сельсовета условно можно разделить на 3 технологические зоны:

1. Зона благоустроенной застройки с подводом воды в дом.

2. Зона неблагоустроенной застройки с использованием воды из собственных источников, таких как колодцы (д. Мариловцева).

1.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Территория д. Малобелая представляет собой одну эксплуатационную зону, обеспечивающую централизованную подачу и распределение воды для жилого сектора, общественных зданий и промпредприятий.

Водозаборные сооружения располагаются вне территории промышленных предприятий и жилой застройки, что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Снабжение абонентов д. Малобелая холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему водопровода. Для гарантированного водоснабжения потребителей вода подается в зону основной жилой застройки частично закольцованным магистральным водоводом. Это позволяет обеспечить подачу воды на жилые массивы с двух сторон, обеспечив тем самым наиболее благоприятные режимы водопотребления населения, а также поддержание гарантированных напоров в точках пожарного водоснабжения.

Сети эксплуатируются с 79-го года, на некоторых участках уровень фактического износа составляет 60%. Это, как правило, трубопроводы из металла. Эти сети требуют незамедлительного капитального ремонта и перекладки на сети из современных полимерных материалов. Объем изношенных трубопроводов требует значительных капитальных вложений и инвестиций в проведение модернизации и реконструкции системы водоснабжения д. Малобелая.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами рекомендуется использовать метод протаскивания трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

В д. Мариловцева сетей и сооружений централизованного водоснабжения нет. В рамках разрабатываемой схемы предлагается строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения, для обеспечения населения централизованной услугой водоснабжения.

Сооружений по водоподготовке и очистки нет.

Подкачивающих насосных станций на территории муниципального образования нет.

В рамках разрабатываемой схемы предложена реконструкция изношенных сетей с заменой трубопроводов на современные трубопроводы из полимерных материалов.

Так же предлагается строительство новых сетей водоснабжения, для обеспечения потребителей с недостаточной степенью благоустройства питьевой водой.

Для резервного источника на случай возникновения чрезвычайной ситуации предлагается строительство дополнительного комплекса водозаборных сооружений из подземных источников. Месторасположение сооружений и их характеристика приведены в приложении 1.

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения:

- Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения 60%
- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.
- Высокая степень износа оборудования скважин, насосы изношены и ремонту не подлежат.
- Отсутствует система водоподготовки и обеззараживания подземных вод.
- Отсутствует проект зон санитарной охраны источников водоснабжения.
- Отсутствие централизованного водоснабжения д. Мариловцева.

Таким образом, основными проблемами, возникающими при эксплуатации водопроводных сетей, являются неисправности трубопроводов, насосного оборудования скважин, связанные с износом трубопроводов и оборудования. Средний процент износа эксплуатируемых сетей, а также оборудования и сооружений, составляет 60%

Отсутствие запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения так же является проблемой при возникновении аварий, невозможно отключить лишь аварийный участок трубопровода, без воды остается весь район снабжаемый водой из скважины.

Прохождение трубопроводов на большой глубине (2,50-3,00м) не дает своевременной и полной информации о возникших неисправностях и соответственно увеличивает длительность времени обнаружения и устранения неисправностей, в связи с чем, увеличивается продолжительность выполнения аварийно-восстановительных работ.

Для водоснабжения населения проживающего в районах с недостаточной степенью благоустройства на сетях водоснабжения установлены водоразборные колонки. Водоразборные колонки находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Для обеспечения пожарной безопасности на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты и пожарные краны. Пожарные гидранты находятся в неисправном состоянии, срок их службы давно истек, требуют ремонта и замены. Нормативный срок службы ПГ -50 лет, согласно ГОСТ 8220-85.

Согласно акта технического обследования системы водоснабжения д. Малобелая техническое состояние объекта (системы): Группа В согласно 437-пр приказа минстроя.

1.1.5. перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Право собственности на водопроводные сети в д. Малобелая закреплено за муниципальным образованием Енисейский район. Право собственности на водонапорную башню с водозаборной скважиной ул. 70 лет Октября, 2а закреплено за Малобельским сельсоветом.

Водопроводные сети переданы в эксплуатирующую организацию ООО «Енисейэнергоком» на основании концессионного соглашения № 01-2012 от 18.03. 2013.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

Раздел «Водоснабжение» схема водоснабжения и водоотведения Малобельского сельсовета на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Малобельский сельсовет являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;
- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселка;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

1.2.2. различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Сценарий развития предполагает развитие системы водоснабжения в различных районах сельсовета, а также переселение жителей из ветхого, аварийного, жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения существующих объектов и новых абонентов.

Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной реконструкции и строительстве новых магистральных, квартальных водопроводных кольцевых сетей, которые обеспечат водой питьевого качества все население, объекты соц.культ. быта и предприятия МО Малобельский сельсовет д. Малобелая и д. Мариловцева.

Развитие системы водоснабжения по выбранному направлению обеспечит в полном объеме всех потребителей качественной водой.

Основные мероприятия схемы:

- Замена насосного оборудования скважин в д. Малобелая– 2015-2018 гг.
- Строительство резервных водозаборных сооружений в д. Малобелая – 2015-2017гг
- Сети водоснабжения, реконструкция в д. Малобелая– 2015-2018 гг.
- Сети водоснабжения, строительство в д. Малобелая– 2019-2024 гг.
- Строительство комплекса водоподготовки на арт. скважинах в д. Малобелая – 2015-2018гг.
- Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений в д. Малобелая – 2015-2016гг
- Строительство водозаборных сооружений в д. Мариловцева – 2015-2017гг
- Сети водоснабжения, строительство в д. Мариловцева– 2019-2024 гг.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

1.3.1. общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Расчетное количество жителей, на отчетный 2015 год, составляет:

- 139 человека, в д. Малобелая,
- 5 человека в д. Мариловцева.

Водопотребителямисельсовета являются:

- - население
- - объекты соц.культ.быта
- - местная промышленность

Нормы расхода воды приняты согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. №702-пи составляют:

- для благоустроенной застройки – 160л/сут на 1 человека
- для частично благоустроенной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40л/сут на 1 человека

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Объемы водопотребления приведены в таблице №1.3.1.1.

Таблица №1.3.1.1

№ п/п	Показатели	Водопотребл ение (факт.), л/чел.	Кол. жителей	Ед. изм.	Отчетный период 2015 год		
					Год	Месяц	Сутки
д. Малобелая							
1	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода	160	139	м³	8006,4	667,2	22,2

№ п/п	Показатели	Водопотребл ение (факт.), л/чел.	Кол. жителей	Ед. изм.	Отчетный период 2015 год		
					Год	Месяц	Сутки
	в доме)						
ВСЕГО:				м ³	8006,4	667,2	22,2
2	Собственные нужды	4%		м ³	320,3	26,7	0,9
3	Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог	50	139	м ³	2502,0	208,5	7,0
4	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	15%		м ³	1201,0	100,1	3,3
ИТОГО				м ³	12029,6	1002,5	33,4
д. Мариловцева							
1	Жилые дома с с водопользованием из одиночных водозаборных колонок, колодцев	40	5	м ³	72,0	6,0	0,2
ВСЕГО:				м ³	72,0	6,0	0,2
2	Собственные нужды	4%		м ³	2,9	0,2	0,0
3	Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог	50	5	м ³	90,0	7,5	0,3
4	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	15%		м ³	10,8	0,9	0,0
ИТОГО				м ³	175,7	14,6	0,5
ИТОГО по сельсовету				м ³	12205,3	1017,1	33,9

1.3.2. территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

таблица №1.3.2.1

№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол. жителей	Ед. изм.	Отчетный период 2015 год		
				Год	Месяц	Сутки
1	д. Малобелая	139	м ³	31469,62	2622,47	87,42
2	д. Мариловцева	5	м ³	19615,68	1634,64	54,49
ИТОГО по сельсовету		144	м³	51085,30	4257,11	141,90

Таким образом, основным водопотребителем Малобельского сельсовета является д. Малобелая

1.3.3. структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.);

Нормы расхода воды приняты согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. №702-пи составляют:

- для благоустроенной застройки – 160л/сут на 1 человека
- для частично благоустроенной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40л/сут на 1 человека

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Объемы водопотребления приведены в таблице №1.3.3.1.

Таблица №1.3.3.1

№ п/п	Показатели	Водоотведение (факт.), л/чел.	Кол. жителей	Ед. изм.	Отчетный период 2015 год		
					Год	Месяц	Сутки
д. Малобелая							
1	Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок (летний водопровод)	160	139	м ³	8006,4	667,2	22,2
ВСЕГО:				м ³	8006,4	667,2	22,2
2	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	20%		м ³	1601,3	133,4	4,4
ИТОГО				м ³	9607,7	800,6	26,7
д. Мариловцева							
1	Жилые дома с водопользованием из одиночных водозаборных колонок, колодцев	40	5	м ³	72,0	6,0	0,2

№ п/п	Показатели	Водоотведение (факт.), л/чел.	Кол. жителей	Ед. изм.	Отчетный период 2015 год		
					Год	Месяц	Сутки
ВСЕГО:				м³	72,0	6,0	0,2
2	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	20%		м³	14,4	1,2	0,0
ИТОГО				м³	86,4	7,2	0,2
ИТОГО по сельсовету				м³	9694,1	807,8	26,9

Расход воды на пожаротушение на отчетный 2015 г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и сведены в таблицу №1.3.3.1.

Таблица №1.3.3.1

№ п/п	Объекты пожаротушения	Население тыс. чел	Кол-во пожаров	Расход воды		
				на 1 пожар л/сек	общий л/сек	общий м³/сут
д. Малобелая						
1	Жилая застройка.	0,139	1	5	5	54
	Наружное пожаротушение					
д. Мариловцева						
1	Жилая застройка.	0,005	1	5	5	54
	Наружное пожаротушение					
ИТОГО						108

Количество пожаров принято 1 по 5,0 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Расходы воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц

Таблица №1.3.3.2

№ п/п	потребители и степень благоустройства	норма л/сутна человека	население т.чел	расход м³/сут
1	Полив зеленых насаждений и покрытий д. Малобелая	50	0,139	6,95
2	Полив зеленых насаждений и покрытий д. Мариловцева	50	0,005	0,25

1.3.4. сведения о фактическом потреблении населением питьевой и технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Нормы расхода воды приняты согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. №702-п и составляют:

- для благоустроенной застройки – 160л/сут на 1 человека
- для частично благоустроенной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40л/сут на 1 человека

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Количество пожаров принято 1 по 5 л/сек. Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Суммарный фактический объем водопотребления МО Малобельский сельсовет сведен в таблицу №1.3.4.1

Таблица №1.3.4.1.

№ п/п	Наименование расходов	Расход воды, м³/сут	
		д. Малобелая	д. Мариловцева
1	Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности	26,47	0,24
2	Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц	6,95	0,25
3	Расход воды на пожаротушение	54,00	54,00
ВСЕГО		87,42	54,49

Таким образом, необходимая общая мощность водозаборных сооружений МО Малобельский сельсовет, составляет **141,90 м³/сут.**

1.3.5. описание существующей системы коммерческого учета питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета;

В настоящее время в населённых пунктах Малобельского сельсовета узлов учета нет.

Существующая деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии.

Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижения затрат. При регулировании тарифов в соответствии с действующим законодательством применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) или метод индексации ранее утвержденных тарифов. В обязательном порядке анализируется фактическая себестоимость за предыдущие периоды.

В то же время предприятия не имеют ни ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей для замены в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов. Вместо ежегодной замены 3-4% сетей перекладывается 0,3-0,8% их общей длины, что ведет к увеличению количества аварий и повреждений.

Энергоресурсосберегающая политика в жилищно-коммунальном хозяйстве позволит произвести сокращение затрат на содержание и эксплуатацию жилья и, соответственно, смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем)).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

- получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
- проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
- установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
- эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;
- поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами установки и технического обслуживания счётчиков воды. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

1.3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения;

Производительность системы водоснабжения д. Малобелая на текущий 2015 год составляет 240,0 м3/сут (10,0 м3/ч и 87,6 тыс.м3/год).

В д. Мариловцева водозаборных сооружений на сегодняшний момент нет. К строительству предлагается комплекс водозаборных сооружений из подземных источников производительностью 60,0 м3/сут (2,5 м3/ч и 21,9 тыс.м3/год), с установленными насосами марки .ЭЦВ 4-2,5-120 (1 рабочая скважина 1 резервная) и водонапорная башня W=20,0 м3.

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей собственных водозаборных сооружений Малобельского сельсовета на 2015 год представлен на рис. 1.3.6.1.

**Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей
водозаборных сооружений д. Малобелая на 2015 г.**

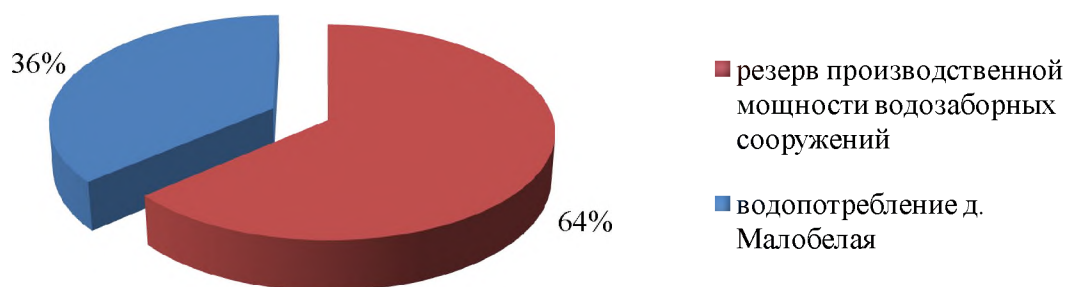


Рис. 1.3.6.1

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент существует резерв производственных мощностей водозаборных сооружений д. Малобелая, что составляет 64% от общей производительности водозаборов.

В д. Мариловцева водозаборных сооружений нет. Дефицит в воде составляет 100%.

1.3.7. прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой и технической воды в соответствии со [СНиП 2.04.02-84](#) и [СНиП 2.04.01-85](#), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Для расчета перспективной численности населения данных о статистическом изменении количества жителей на территории поселения за последние 5 лет не предоставлено, таким образом расчет перспективной численности населения выполнить не представляется возможным.

Предполагается что развитие поселения пойдет по наименее отрицательному сценарию, это означает что к расчетному 2025 году численность населения не уменьшится.

Таким образом, принимаем, что на расчетный 2025 год численность населения Малобельского сельсовета не изменится и составит 139 человек для д. Малобелая и 5 человек для д. Мариловцева.

Согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* нормы расхода воды составляют:

- для частично благоустроенной застройки (вода в доме) – 220 л/сут на 1 человека.
- для частично благоустроенной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 50л/сут на 1 человека

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Общий объем водопотребления в МО Малобельский сельсовет на расчетный 2025 г. представлен в таблице №1.3.7.1.

Таблица №1.3.7.1

№ п/п	Показатели	Водопотребление (факт.), л/чел.	Кол. жителей	Ед. изм.	Расчетный период 2025 год		
					Год	Месяц	Сутки
д. Малобелая							
1	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода в доме)	220	139	м³	11008,8	917,4	30,6
ВСЕГО:				м³	11008,8	917,4	30,6
2	Собственные нужды	4%		м³	440,4	36,7	1,2
3	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	15%		м³	1651,3	137,6	4,6
ИТОГО				м³	13100,5	1091,7	36,4
д. Мариловцева							
1	Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок (летний водопровод)	50	5	м³	90,0	7,5	0,3
ВСЕГО:				м³	90,0	7,5	0,3
2	Собственные нужды	4%		м³	3,6	0,3	0,0
3	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	15%		м³	13,5	1,1	0,0
ИТОГО				м³	107,1	8,9	0,3
ИТОГО по сельсовету				м³	13207,6	1100,6	36,7

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на расчетный 2025 г.

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и составляют 50 л/чел.сут.

Таблица №1.3.7.2

№ п/п	потребители и степень благоустройства	норма л/сутна человека	население т.чел	расход м ³ /сут
1	Полив зеленых насаждений и покрытий д. Малобелая	50	0,139	6,95
2	Полив зеленых насаждений и покрытий д. Мариловцева	50	0,005	0,25

Расход воды на пожаротушение на расчетный 2025 г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1) и сведены в таблицу №1.3.7.3

Таблица №1.3.7.3

№ п/п	Объекты пожаротушения	Население тыс. чел	Кол-во пожаров	Расход воды		
				на 1 пожар л/сек	общий л/сек	общий м³/сут
д. Малобелая						
1	Жилая застройка.	0,139	1	5	5	54
	Наружное пожаротушение					
д. Мариловцева						
1	Жилая застройка.	0,005	1	5	5	54
	Наружное пожаротушение					
ИТОГО						108

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Суммарный объем водопотребления Малобельского сельсовета на расчетный 2025 г. сведен в таблицу №1.3.7.4

Таблица № 1.3.7.4.

№ п/п	Наименование расходов	Расход воды, м³/сут	
		д. Малобелая	д. Мариловцева
1	Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности	36,39	0,30
2	Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц	6,95	0,25
3	Расход воды на пожаротушение	54,00	54,00
ВСЕГО		97,34	54,55

Таким образом, необходимая мощность водозаборных сооружений на расчетный 2025 г. составляет 97,34 м³/сут для д. Малобелая и 54,55 м³/сут для д. Мариловцева.

1.3.8. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды. Малобелая на 2015-2025 гг.

Таблица № 1.3.8.1

Отчетный 2015г.				Расчетный 2025г.			
кол-во населения, тыс.чел	тыс. м³/год	м³/сут (maxсут.)	м³/сут (ср.сут.)	кол-во населения, тыс.чел	тыс. м³/год	м³/сут (maxсут.)	м³/сут (ср.сут.)
0,139	31,90669	135,494	87,42	0,139	35,5292	150,877	97,34

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды д. Мариловцева на 2015-2025 гг.

Таблица № 1.3.8.2

Отчетный 2015г.				Расчетный 2025г.			
кол-во населения, тыс.чел	тыс. м ³ /год	м ³ /сут (max сут.)	м ³ /сут (ср.сут.)	кол-во населения, тыс.чел	тыс. м ³ /год	м ³ /сут (max сут.)	м ³ /сут (ср.сут.)
0,005	19,88812	84,4564	54,49	0,005	19,9098	84,5486	54,55

Сравнительная диаграмма существующего и перспективного объема водопотребления Малобельского сельсовета

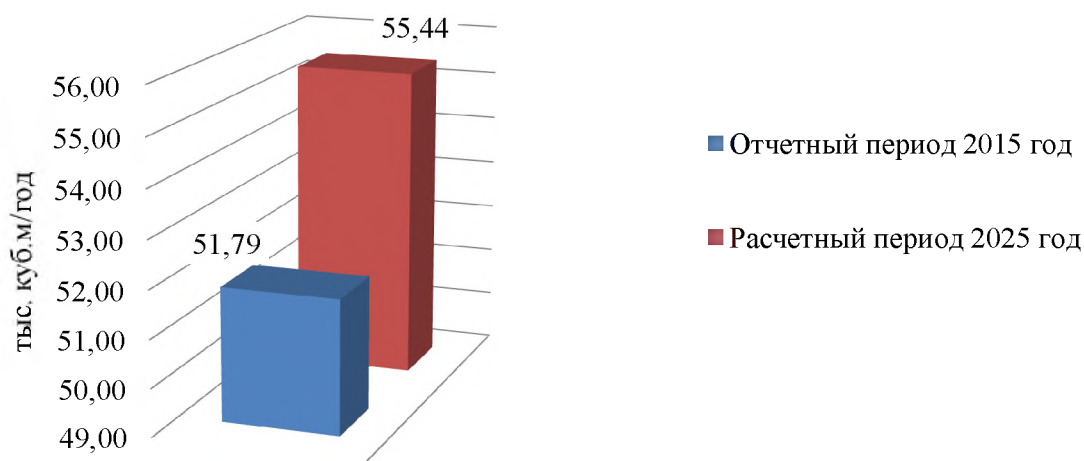


Рис. 1.3.8.1.

1.3.9. описание территориальной структуры потребления питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

На территории Малобельского сельсовета после реконструкции и строительства водозаборных и очистных сооружений схема водоснабжения предусматривает одну технологическую зону централизованного водоснабжения.

1.3.10. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды абонентами;

Таблица №1.3.10.1

№ п/п	Наименование расходов	Расход воды, м ³ /сут	
		д. Малобелая	д. Мариловцева
1	Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности	26,47	0,24
2	Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц	6,95	0,25
3	Расход воды на пожаротушение	54,00	54,00

ВСЕГО	97,34	54,55
--------------	--------------	--------------

1.3.11. сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

На данный момент потери воды при её транспортировке составляют около 10%.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого качества во всех районах сельсовета и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустраняемых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Баланс потерь воды при её транспортировке на 2015г.

Таблица №1.3.11.1

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование потребителей</i>	<i>Объём водоснабжения, тыс. м3/год</i>	<i>Потери в сетях, %</i>	<i>Объём потерь, тыс. м3/год</i>
1	Малобельский сельсовет	51,79	10	5,18

Баланс потерь воды при её транспортировке на 2025 г.

Таблица №1.3.11.2.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование потребителей</i>	<i>Объём водоснабжения, тыс. м3/год</i>	<i>Потери в сетях, %</i>	<i>Объём потерь, тыс. м3/год</i>
1	Малобельский сельсовет	55,44	3	1,66

**График снижения объемов потерь воды при ее транспортировке на
2015-2025 гг.**

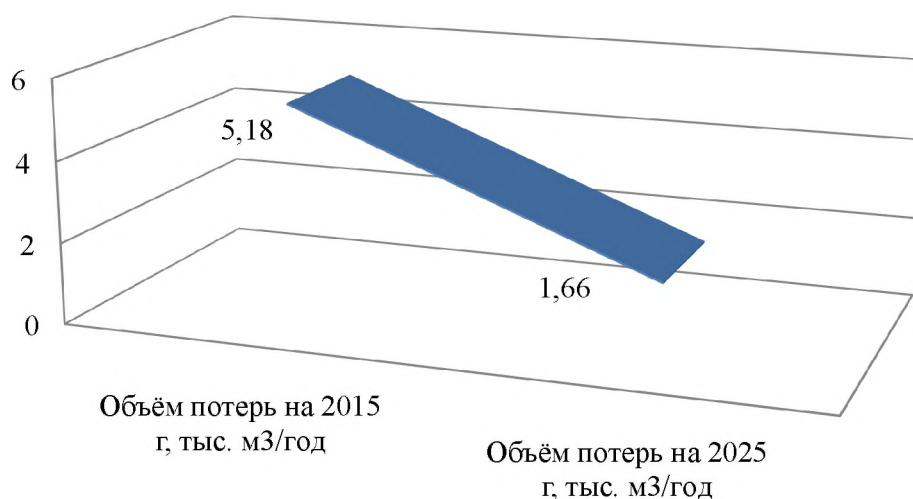


Рис. 1.3.11.1.

1.3.12. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов);

Таблица №1.3.12.1

№ п/п	Показатели	Водопотр ебление (факт.), л/чел.	Кол. жителей	Ед. изм.	Отчетный период 2025 год		
					Год	Месяц	Сутки
д. Малобелая							
1	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода в доме)	220	139	м³	11008,8	917,4	30,6
ВСЕГО:				м³	11008,8	917,4	30,6
2	Собственные нужды	4%		м³	440,4	36,7	1,2
3	Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог	50	139	м³	2502,0	208,5	7,0
4	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	15%		м³	1651,3	137,6	4,6
ИТОГО				м³	15602,5	1300,2	43,3
д. Мариловцева							
1	Жилые дома с с	50	5	м³	90,0	7,5	0,3

	одиночных водозаборных колонок, колодцев						
ВСЕГО:				м ³	90,0	7,5	0,3
2	Собственные нужды	4%		м ³	3,6	0,3	0,0
3	Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог	50	5	м ³	90,0	7,5	0,3
4	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	15%		м ³	13,5	1,1	0,0
ИТОГО				м ³	197,1	16,4	0,5
ИТОГО по сельсовету				м ³	15799,6	1316,6	43,9

Основной потребитель воды в 2015 году - население, из анализа структуры водопотребления за 2015 и за 2025 год можно судить о том, что структура водопотребления не изменится. К 2025 году основным водопотребителем Малобельского сельсовета все так же остается население.

1.3.13. расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величины потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей собственных водозаборных сооружений Малобельского сельсовета на 2025 год представлен на рис. 1.3.13.1 и рис. 1.3.13.2.

Перспективная потребность в воде д. Малобелая на 2025 год составляет 97,34 м³/сут (4,05 м³/ч и 35,04 тыс.м³/год).

Производительность системы водоснабжения д. Малобелая на 2025 год составляет 240,0 м³/сут (10,0 м³/ч и 87,6 тыс.м³/год).

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений д. Малобелая на 2025 г.

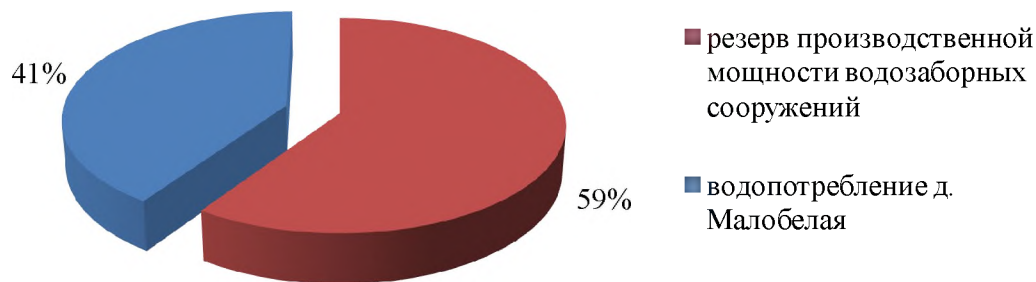


Рис. №1.3.13.1

Производительность водозаборных сооружений д. Малобелая позволяет в полной мере обеспечить население, объекты соц.культ.быта и промышленность питьевой водой на перспективный 2025 год. Резерв мощности водозаборных сооружений составит 59%.

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса резервных водозаборных сооружений на случай чрезвычайной обстановки на территории муниципального образования.

Размещение проектируемого водозабора представлено в приложении 1 (л.1).

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений д. Мариловцева на 2025 г.

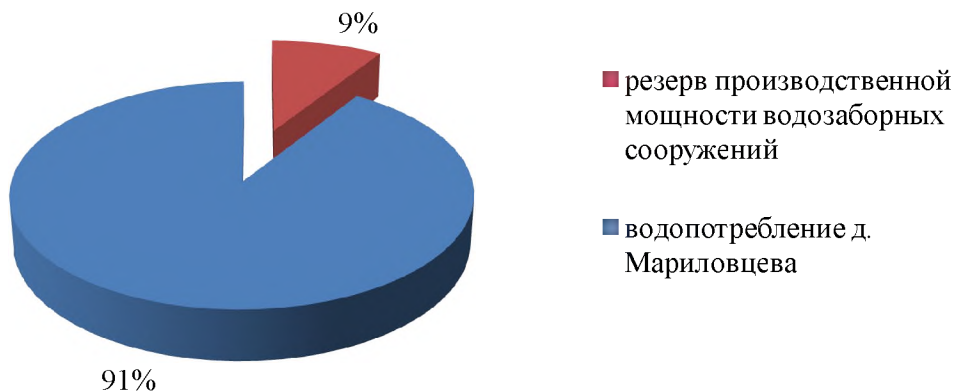


Рис. 1.3.13.2

Производительность проектируемых водозаборных сооружений д. Мариловцева позволит в полной мере обеспечить население питьевой водой на перспективный 2025 год. Резерв мощности водозаборных сооружений составит 9%.

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса основных и резервных водозаборных сооружений (на случай чрезвычайной обстановки на территории муниципального образования), а так же водонапорной башни в составе комплекса водозабора.

Размещение проектируемого водозабора представлено в приложении 1 (л.2).

1.3.14.наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона №416-ФЗ ООО «Енисейэнергоком» наделена статусом гарантирующей организации.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса резервных водозаборных сооружений на случай чрезвычайной обстановки на территории муниципального образования.

Предусматривается перекладка ветхих сетей, прокладка новых сетей водоснабжения, ремонт запорной и регуливающей арматуры.

Предлагается замена водоразборных колонок.

Также предусмотрена установка пожарных гидрантов на сети водоснабжения в соответствии с действующими требованиями.

Выявлена необходимость оборудования зон санитарной охраны источников.

Так же выявлена необходимость в строительстве комплекса водозаборных сооружений в д. Мариловцева, ввиду их отсутствия на сегодняшний момент, и строительство новых сетей водоснабжения.

1.4.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Разбивка по годам мероприятий по реализации схемы водоснабжения указана в таблице №1.4.1.1

Таблица № 1.4.1.1

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Срок строительства
Водопроводные сети и сооружения МО Малобельский сельсовет д. Малобелая			
1	Промывка существующих скважин	1 шт.	2015-2016 гг.
2	Замена насосного оборудования водозаборных скважин.	1 шт	2016 г.
3	Строительство станции водоподготовки и УФ-обеззараживания на существующих арт. скважинах	1 шт	2017-2018 гг.
4	Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснабжения.		2015-2017 гг.
5	Организация ЗСО источников водоснабжения.		2017-2020 гг.
6	Строительство резервных дополнительных скважин	1 шт	2015-2017 гг.
7	Строительство водонапорных башен $W=10,0 \text{ м}^3$	1шт	2015-2017 гг.
8	Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм	1500 м	2016-2021 гг.
9	Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм	800 м	2019-2021 гг.
10	Замена трубопровода Ø20-100мм на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø50-110мм	760 м	2015-2017 гг
Водопроводные сети и сооружения МО Малобельский сельсовет д. Мариловцева			

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Срок строительства
1	Строительство новых скважин	2 шт	2015-2017 гг
2	Строительство водонапорных башен $W=10,0 \text{ м}^3$	1шт	2015-2017 гг
3	Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм	400 м	2016-2021 гг
4	Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм	500 м	2019-2021 гг

1.4.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора и составит 400м.

Границы третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Схема водоснабжения поселка не изменяется. Водозабор из подземных источников будет подавать воду на проектируемые водопроводные очистные сооружения (ВОС). После очистки вода будет подаваться в сети д. Малобелая. В связи с тем, что подземный водозабор находится в непосредственной близости от населения, хлорирование воды перед подачей в сети недопустимо, в связи с этим рекомендовано строительство комплекса водоочистки с УФ-обеззараживанием.

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

Существующее водоснабжение неблагоустроенного жилья производится от водоразборных колонок и подземных источников. Настоящей схемой предусматривается строительство кольцевых водопроводов с подключением всех зданий к централизованному водоснабжению и полным их благоустройством.

Водоводы запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-2001.

Монтаж трубопроводов осуществляется согласно СНиП3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

При переходе трубопроводов под автодорогой водоводы прокладываются в футляре.

Глубина заложения водоводов принята 3,5 м в соответствии с требованием СНиП 2.04.02-84 п.8.42.

Водоразбор из сети в районах с недостаточной степенью благоустройства (сохраняемой) предусматривается вводами в здания, а так же водопользованием из водоразборных колонок.

На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Схема перспективных сетей водоснабжения представлена в приложении 1 (л.1,2)

1.4.3. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

Проектом рекомендуется выполнить проект реконструкции системы водоснабжения МО Малобельский сельсовет д. Малобелая, с учетом выявившихся в последнее время потребностей в обеспечении жилых районов и общественных центров водой питьевого качества.

Предлагается модернизация системы водоснабжения, с заменой устаревшего насосного оборудования на современные аналоги.

Предлагается строительство нового (резервного) водозабора.

Предлагаются к замене все трубопроводы водоснабжения на трубопроводы из современных материалов со сроком службы не менее 50 лет.

Проектом рекомендуется выполнить проект строительства системы водоснабжения МО Малобельский сельсовет д. Мариловцева.

Все объекты нового строительства представлены в приложении 1.

1.4.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Работа водозабора (насосных станций над скважинами) в дальнейшем предусмотрена в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой насосов при данном режиме будет производиться посредством шкафа управления. Сигналы о работе будут передаваться на диспетчерский пункт, расположенный в блоке водоподготовки.

Также должен быть организован автоматический процесс очистки поднятой воды. За работой оборудования в данном случае будет наблюдать оператор пульта дистанционно-автоматического управления водопроводных сооружений. Дополнительно должна быть организована передача диспетчеру сведений о работе системы водоснабжения посредством телефонной связи.

1.4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Расчёты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съёма показаний приборов коммерческого учёта у абонентов.

1.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование;

Все трубопроводы и водопроводные сооружения будут размещены согласно проекта: «Реконструкция системы водоснабжения в д. Малобелая» и «Строительство системы водоснабжения в д. Мариловцева»

Ориентировочное месторасположение реконструируемых и предлагаемых к строительству сетей и сооружений водоснабжения представлено в приложении 1.

1.4.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.

Насосные станции, резервуары, водонапорные башни рекомендуется размещать в соответствии с нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации».

1.4.8. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

Границы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения приведены в графической части (приложение 1).

1.4.9. карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения приведены в графической части (приложение 1).

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

1.5.1. на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Строительство сетей и сооружений водоснабжения позволит обеспечить большую производительность данной системы. А выполнение данных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. Кроме того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая сократит время на устранение аварийных ситуаций.

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-защитных зон;
- прокладка водопроводов будет осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, в соответствии с 3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.
- водопроводные сети не будут проходить по территориям дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с п.2.3. СанПин 2.4.1.-2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.
- запуск в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений и станций обеззараживания позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой.
- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения (скважин) позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и, избежать заражения подземных вод.
- строительство нового (резервного) водозабора позволит обеспечить водой питьевого качества всех потребителей поселка на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
- строительство нового водозабора в д. Мариловцева позволит обеспечить водой питьевого качества всех потребителей деревни.

1.5.2. на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При подготовке питьевой воды хорошей альтернативой гипохлориту натрия является ультрафиолетовое облучение. Данный метод значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но оказывает менее пагубное влияние на воду.

Все работы по водоподготовке будут осуществляться на одной промышленной территории, что позволит осуществлять более качественный контроль за качеством воды, поступающей к абонентам водопроводной сети. Граница зоны санитарной охраны станции водоподготовки с резервуарами составит 50м, в соответствии с п.2.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

1.5.3. по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная застройка, местная промышленность.

Система водоснабжения: централизованная, объединенная хозяйственно - питьевая и противопожарная.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта.

Водозаборы подземных вод располагаются вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса при использовании не защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме указанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

1.5.4. по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Мероприятия по охране земельных ресурсов:

Рекультивация нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Рекультивации земель, нарушенных горными работами, под озеленение и под нежилую застройку – гаражи и другие коммунальные объекты.

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых, согласно требованиям Федерального закона, застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Для предотвращения загрязнения и истощения земель необходимо:

Строительство благоустроенного жилья, обеспечение большей части территории централизованной системой канализации.

Озеленение территории.

Создание рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в частном жилом секторе.

Ликвидация несанкционированных свалок.
Контроль за сбором и удалением отходов.
Снижение количества выбросов в воздушный бассейн от промышленности и транспорта.
Выполнение противоэрозионных мероприятий.
Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки.
Организация стационарного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.
Строительство объездных дорог для транзитного и грузового транспорта.
Разработка проекта общей схемы водоснабжения поселка на перспективу.
Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих и проектируемых водозаборов.
Выполнение мероприятий по первому, второму и третьему поясам зон санитарной охраны водозаборов.
Организация сбора и вывоза бытового мусора от населения и организаций.
Осуществление мониторинга загрязнения по всем средам: атмосферы, водных объектов, почв.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6.1. оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
- приобретение материалов и оборудования;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и стоимость реконструкции объектов определена в ценах 2015 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе, с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2015 года необходимо применить коэффициент инфляции для 2025 года.

1.6.2. оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица №1.6.2.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб.	Прогнозируемый объём финансирования по годам										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д. Малобелая													
1	Промывка существующих скважин 1 шт. 2015-2016 гг.	1000	500	500									
2	Замена насосного оборудования водозаборных скважин. 1 шт 2016 г	1500		1500									
3	Строительство станции водоподготовки и УФ- обеззараживания на существующих арт. скважинах 1шт 2017-2018 гг.	3000			1000	2000							
4	Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснабжения. 2015-2017 гг	1800	600	600	600								
5	Организация ЗСО источников водоснабжения. 2017-2020 гг	8000			2000	2000	2000	2000					

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб.	Прогнозируемый объем финансирования по годам										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Строительство резервных дополнительных скважин 1 шт 2015-2017 гг	2000	1000	500	500								
7	Строительство водонапорных башен W=25,0 м ³ 1 шт 2015-2017 гг	4500	1500	1500	1500								
8	Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм 1500 м 2016-2021 гг	9000		200	200	1200	1400	3000	3000				

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб.	Прогнозируемый объем финансирования по годам										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм 1500 м 2019-2021 гг	8000					2000	3000	3000				
10	Замена трубопровода Ø32- 110мм на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø20-100мм 760 м 2015-2017 гг	3000	1000	1000	1000								
11	ИТОГО	41800	4600	5800	6800	5200	5400	8000	6000	-	-	-	-
д. Мариловцева													
1	Строительство новых скважин 2 шт 2015-2017 гг	4000	2000	1000	1000								

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб.	Прогнозируемый объём финансирования по годам										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Строительство водонапорных башен W=10,0 м³ 1 шт 2015-2017 гг	3500	1500	1000	1000								
3	Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм 600 м 2016-2021 гг	4000		500	500	500	500	1000	1000				
4	Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø50мм 500 м 2019-2021 гг	3500					1500	1000	1000				
5	ИТОГО	15000	3500	2500	2500	500	2000	2000	2000	-	-	-	-

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам

1.7.1. показатели качества соответственно питьевой воды;

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)
- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).
- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)
- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)
- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы E.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение №3 к СанПиН 2.1.4-1074-01.

Показатели качества (в отношении питьевой воды и горячей воды):			
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды

Малобельский с/с	Малобельский с/с		
факт 0% (1/0*100 %)	факт 100% (3/3*100%)		
план 0%	план 100%		

1.7.2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к I категории. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин., согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения	
количество перерывов в подаче горячей воды , зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	количество перерывов в подаче воды , зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды , возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	Малобельский с/с
	10/0,76=13,16
	план 13,16

1.7.3. показатели качества обслуживания абонентов;

Главными показателями качества обслуживания абонентов являются:

- Обеспечение абонентов качественной питьевой водой:
- Перебои в водоснабжении – 0
- Частота отказов в услуге водоснабжения – 0
- Подача воды нормативного качества - постоянно
- Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.
- Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

1.7.4. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 5-10% к 2025г., обеспечить бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Показатели энергетической эффективности

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
Факт 10,69	0,060625		1		
План 10,69	0,060625		0,22		

1.7.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

Согласно предоставленному Приложению 1 к концессионному соглашению №01-2012 от 18.03.2013 г. «График осуществления инвестиций и реконструкции объектов. ООО «Енисейэнергоком» предлагаться реконструкция павильонов и реконструкции водопровода в д. Малобелая на 2017 и 2019 годах. Стоимость мероприятий 1300 и 4000 тыс. руб.

Предложенные мероприятия инвестиционной программы не способны привести к улучшению качества воды до нормативов согласно СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение №3 к СанПиН 2.1.4-1074-01.

Для улучшения качества воды в рамках разрабатываемой схемы предложены мероприятия, которые способны привести качество питьевой воды в соответствие к предъявляемым требованиям СанПиН.

1.7.6. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации и в соответствии с информацией, полученной от администрации Малобельского сельсовета, бесхозные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования *отсутствуют*.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

На сегодняшний момент сетей и сооружений канализации в МО Малобельский сельсовет нет.

2.1.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;

В настоящее время от индивидуальной жилой застройки канализование бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные септики или выгребные ямы.

2.1.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных сетей,

Сети и сооружения канализации в настоящее время отсутствуют.

Источником образования сточных вод является преимущественно население сельсовета

В целом сточные воды по своему качественному составу являются близкими к хозяйственно-бытовому, примесей, отрицательно влияющих на биологическую очистку не содержат.

2.1.3. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Септики и выгребы расположены по всей территории поселка для каждого потребителя отдельно.

2.1.4. описание состояния и функционирования канализационных сетей, сооружений на них, включая оценку их износа.

Сети и сооружения канализации в настоящее время отсутствуют.

Источником образования сточных вод является преимущественно население сельсовета

В целом сточные воды по своему качественному составу являются близкими к хозяйственно-бытовому, примесей, отрицательно влияющих на биологическую очистку не содержат.

2.1.5. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Централизованной системы канализации нет.

2.1.6. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды сбрасываются на свалку без очистки, что является прямым нарушением СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

С целью устранения нарушений необходимо строительство сливных станций и канализационных очистных сооружений, а так же организация выброса очищенных сточных вод в водоем.

С целью достижения нормативов водоема рыбохозяйственного значения и снижения негативного воздействия на окружающую среду, на комплексе проектируемых очистных сооружений канализации рекомендуется внедрение УФ-обеззараживания.

2.1.7. описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения;

На территории Малобельского сельсовета нет централизованной системы водоотведения

2.1.8. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

На сегодняшний день выявлено несколько технических и технологических проблем системы водоотведения МО Малобельский сельсовет

- Отсутствие очистных сооружений бытовых стоков
- Отсутствие системы сбора канализационных стоков

Основные мероприятия программы:

- Разработка проекта и строительство канализационных очистных сооружений.
- Разработка проекта и строительство сливной станции
- Разработка проекта и строительство новых сетей канализации.

При эксплуатации очистных сооружений канализации большое внимание уделяется удалению азота и фосфора из сточных вод в связи с негативным влиянием этих веществ на окружающую среду.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечение устойчивой работы данной системы.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1. баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

Основными объектами водоотведения являются:

- население
- местная промышленность

Нормы водоотведения принимаем согласно нормам расхода воды по Постановлению Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. №702-п и составляют:

- для благоустроенной застройки – 160л/сут на 1 человека
- для частично благоустроенной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40л/сут на 1 человека

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Приблизительные данные по поступлению сточных вод на 2015г. представлены в таблице № 2.2.1.1.

таблица № 2.2.1.1.

№ п/п	Показатели	Водоот ведение (факт.), л/чел.	Кол. жит елей	Ед. изм.	Отчетный период 2015 год		
					Год	Месяц	Сутки
д. Малобелая							
1	Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок (летний водопровод)	160	139	м³	8006,4	667,2	22,2
ВСЕГО:				м³	8006,4	667,2	22,2
2	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	20%		м³	1601,3	133,4	4,4
ИТОГО				м³	9607,7	800,6	26,7
д. Мариловцева							
1	Жилые дома с водопользованием из одиночных водозаборных колонок, колодцев	40	5	м³	72,0	6,0	0,2
ВСЕГО:				м³	72,0	6,0	0,2
2	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	20%		м³	14,4	1,2	0,0
ИТОГО				м³	86,4	7,2	0,2
ИТОГО по сельсовету				м³	9694,1	807,8	26,9

2.2.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

Ливневой канализации в Малобельском сельсовете не предусмотрено. Ливневые стоки неорганизованно поступают по поверхности рельефа в существующие водные объекты сельсовета, что способствует их загрязнению.

Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

2.2.3. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

В виду отсутствия системы сбора и очистки сточных вод, в Малобельском сельсовете нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.

2.2.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

Централизованной системы водоотведения нет, ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным.

2.2.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, исключение возможности загрязнения грунтовых вод сточными водами на территории муниципального образования Малобельский сельсовет необходимо проектирование и строительство централизованной системы водоотведения с самотечной сетью канализаций и очистными сооружениями биологической очистки сточных вод с применением контейнеро - блочной установки биологической очистки сточных вод.

Расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков от населения по максимальному нормативу водоотведения сведены в таблицу №2.2.5.1

таблица №2.2.5.1

год	действующая норма водоотведения куб.м/чел	количество жителей	действующая норма водоотведения куб.м/чел	количество жителей	итого	
					годовой расход, тыс.куб.м	тах.суточный, куб.м/сут
2015	0,16	139	0,05	5	8,2	22,5
2016	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2017	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2018	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2019	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2020	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2021	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2022	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2023	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2024	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8
2025	0,22	139	0,05	5	11,3	30,8

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

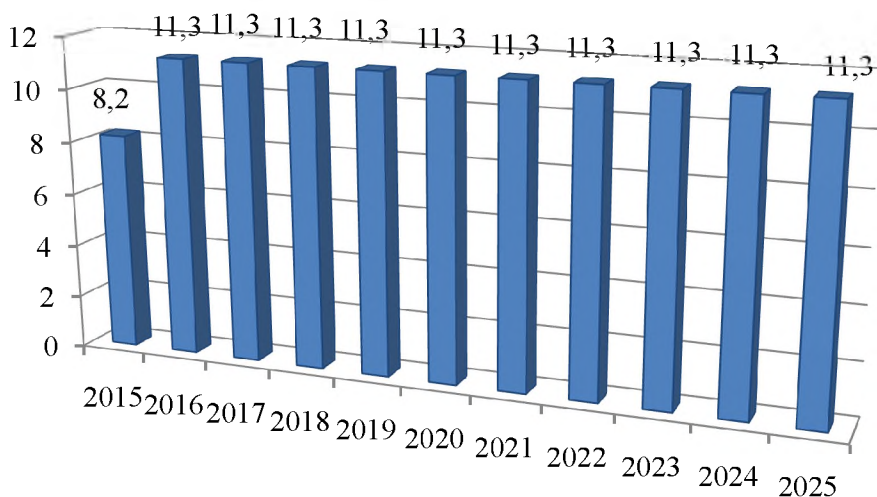


Рис.2.2.5.1

2.3. Прогноз объема сточных вод

2.3.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население,
- местная промышленность,
- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, и составляют для благоустроенной застройки – 220 л/сут на 1 человека и 50 л/сут на 1 человека для не благоустроенной застройки при использовании водоразборных колонок.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода сточных вод населения.

Общий расход сточных вод на 2025 год представлен в таблице № 2.3.1.1

Таблица №2.3.1.1.

№ п/п	Показатели	Водоотве дение (факт.), л/чел.	Кол. жител ей	Ед. изм.	Расчетный период 2025 год		
					Год	Месяц	Сутки
д. Малобелая							
1	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода в доме)	220	139	м³	11008,8	917,4	30,6
ВСЕГО:				м³	11008,8	917,4	30,6
2	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	20%		м³	2201,8	183,5	6,1
ИТОГО				м³	13210,6	1100,9	36,7
д. Мариловцева							
1	Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок (летний водопровод)	50	5	м³	90,0	7,5	0,3
ВСЕГО:				м³	90,0	7,5	0,3
2	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	20%		м³	18,0	1,5	0,1
ИТОГО				м³	108,0	9,0	0,3
ИТОГО по сельсовету				м³	13318,6	1109,9	37,0

Таким образом, общая требуемая производительность проектируемых канализационных очистных сооружений на 2025 год составляет: **37,0 м³/сут.**

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

таблица №2.3.1.2

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Отчетный период 2015 год			Расчетный период 2025 год		
			Год	Месяц	Сутки	Год	Месяц	Сутки
д. Малобелая								
1	Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок (летний водопровод)	м³	8006,4	667,2	22,2	11008,8	917,4	30,6
ВСЕГО:		м³	8006,4	667,2	22,2	11008,8	917,4	30,6
2	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	м³	1601,3	133,4	4,4	2201,8	183,5	6,1
ИТОГО		м³	9607,7	800,6	26,7	13210,6	1100,9	36,7
д. Мариловцева								
1	Жилые дома с водопользованием из одиночных водозаборных колонок, колодцев	м³	72,0	6,0	0,2	90,0	7,5	0,3
ВСЕГО:		м³	72,0	6,0	0,2	90,0	7,5	0,3
2	Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы	м³	14,4	1,2	0,0	18,0	1,5	0,1
ИТОГО		м³	86,4	7,2	0,2	109,5	8,9	0,3
ИТОГО по сельсовету		м³	9694,1	807,8	26,9	13320,1	1109,8	37,0

Сравнительная диаграмма существующего и перспективного объема водоотведения Малобельского сельсовета

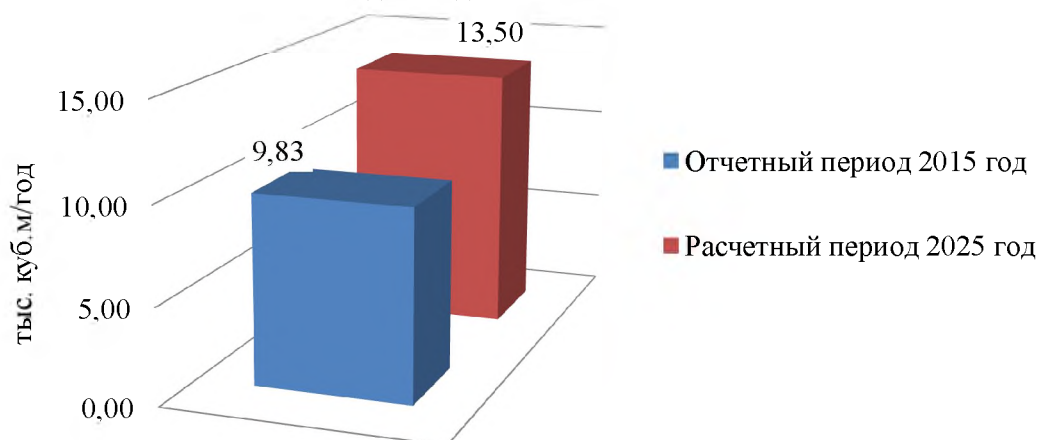


Рис. 2.3.1.1.

2.3.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);

В Малобельском сельсовете предполагается единственная зона централизованного водоотведения. Сеть водоотведения, охватывающая данную зону, будет принимать сточные воды от всех абонентов сельсовета.

2.3.3. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;

Проектируемая производительность очистных сооружений составит 50 м³/сут. Фактический объем отводимых на очистные сооружения сточных вод в 2025г. составит 37,0 м³/сут.

Таким образом, производительности проектируемых КОС будет достаточно для очистки всех сточных вод Малобельского сельсовета.

2.3.4. результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будет производиться через систему самотечных трубопроводов и КНС. Из насосной станции сточные воды транспортируются по напорным трубопроводам в головные коллекторы и на очистные сооружения.

Канализационную станцию рекомендуется размещать в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска, и уточняется в ходе разработки ПСД. В рамках разрабатываемой схемы месторасположения КНС дано ориентировочно.

В общем виде КНС представляет собой здание имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства - граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

2.3.5. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей проектируемых канализационных очистных сооружений на 2025 г.

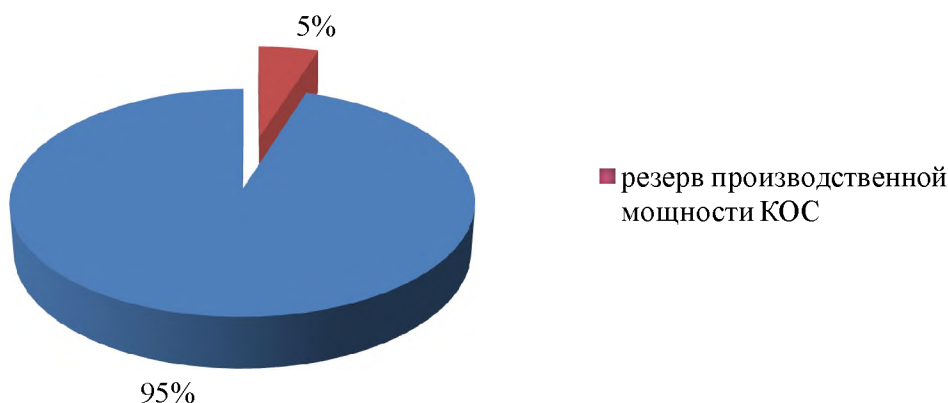


Рис. 2.3.5.1.

В случае обеспечения всех жителей Малобельского сельсовета централизованным водоотведением на 2025 год и в условиях залпового сброса возможно возникновение незначительного дефицита мощности КОС, так как резерв производственной мощности 5%.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка проекта и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 50 м³/сут.
- Разработка проекта и строительство сливной станции производительностью 1,0 м³/сут
- Разработка проекта и строительство сетей канализации.
- Строительство сборного колодца в д. Мариловцева и организация сбора и транспортировки сточных вод на очистку на проектируемые канализационные сооружения д. Малобелая.

2.4.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

Для обеспечения безопасности здоровья населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо произвести строительство КОС мощностью 50 м³/сут и строительство сливной станции производительностью 1,0 м³/сут.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Показатели качества обслуживания абонентов

Показателями качества обслуживания абонентов в системе водоотведения являются:

- Обеспечение абонентов качественным отводом и очисткой сточных вод.
- Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации.
- Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
- Предотвращение загрязнения окружающей среды.
- Обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации.
- Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.
- Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.
- Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за сбрасываемую воду.
- Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации.
- Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
- Предотвращение загрязнения окружающей среды.
- Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.
- Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, относятся:
 - перебои в водоотведении – 0%;
 - частота отказов в услуге водоотведения – 0%;
 - отсутствие протечек и запаха.
- Показатели качества очистки сточных вод
 - Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.
 - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
 - Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.
 - Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

2.4.2. перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Таблица 2.4.1.1.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Срок строительства
1	Разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений мощностью 50 м ³ /сут		2015-2016 гг.
2	Разработка ПСД по строительству сливной станции мощностью 1,0 м ³ /сут		2015-2016 гг.
3	Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 50 м ³ /сут		2016-2018 гг.
4	Строительство сливной станции мощностью 1,0 м ³ /сут		2016-2018 гг.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Объем работ</i>	<i>Срок строительства</i>
5	Строительство трубопровода DN/OD 110 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011)	1500 м	2017 г
6	Строительство трубопровода DN/OD 110 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011)	800 м	2017 г
7	Строительство сборного колодца емкостью 10,0 м ³		2016 гг

2.4.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

В виду отсутствия системы сбора и очистки сточных вод, целесообразно произвести строительство КОС и СС для сбора и очистки сточных вод поселка, что, несомненно, приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы водоотведения; повышение качества обслуживания абонентов, снижение негативного воздействия на окружающую среду

Строительство КОС и СС так же снизит объем бытовых стоков попадающих в грунт, что несомненно приведет к улучшению экологической обстановки в Малобельском сельсовете.

2.4.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

В рамках разрабатываемой схемы водоснабжения и водоотведения Малобельского сельсовета, предложено строительство:

д. Малобелая – сливная станция и очистные сооружения мощностью **1,0 и 50 м³/сут** соответственно. Строительство сетей канализации – 2300м.

д. Мариловцева–строительство сборного колодца канализации W=10м³.

2.4.5. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

Ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения, в МО Малобельский сельсовет системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения нет.

На 2025 год планируется организовать в сельсовете аварийную и диспетчерскую службы. Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

Маршруты прохождения трубопроводов по территории сельсовета и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. К 2025 году планируется 100% обеспечение населения централизованными системами канализации. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 160-250 мм. В д. Малобелая планируется канализование существующей жилой и общественной застройки самотечными и напорными коллекторами в сборную канализационную насосную станцию КНС, и далее напорным коллектором, на очистные сооружения биологического типа. В д. Мариловцева также предполагается канализование жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными коллекторами в сборный колодец и дальнейшую транспортировку сточных вод на очистные сооружения биологического типа, размещаемые в д. Малобелая.

2.4.7. границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Для предлагаемой производительности СЗЗ канализационных очистных сооружений д. Малобелая составляет - 150 метров.

Для предлагаемой производительности СЗЗ сливной станции д. Малобелая составляет - 300 метров.

Для предлагаемой производительности СЗЗ сборного колодца д. Мариловцева составляет - 300 метров.

2.4.8. границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в МО Малобельский сельсовет отсутствует. После проведения предпроектных изысканий и геодезических исследований границы планируемых зон размещения установит проект водоотведения МО Малобельский сельсовет.

В рамках разрабатываемой схемы границы зон размещения объектов централизованной системы водоотведения даны ориентировочно и представлены в приложении 2.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

Основными мероприятиями по сокращению поступления загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты, являются:

- строительство сооружений по сбору и очистке поверхностного стока
- строительство выпуска очищенных сточных вод

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный:

- для площадки канализационных очистных сооружений – 150 м.
- для площадки канализационной сливной станции – 300 м.
- для площадки сборного колодца – 300м

2.5.2. сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природную среду при проектировании необходимо учесть:

- Система доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения
- Система УФ-обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в водоем. Снижение уровня хлора в сточных водах, сбрасываемых в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема.
- Система механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий занятых под полями фильтрации.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице №2.6.1.

Таблица №2.6.1. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения (тыс. руб., без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимос ть, тыс. руб.	Прогнозируемый объём финансирования по годам										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений мощностью 50 м³/сут 2015-2016 гг.	4000	2000	2000									
2	Разработка ПСД по строительству сливной станции мощностью 1,0 м³/сут 2015-2016 гг.	500	250	250									
3	Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 50 м³/сут 2016-2018 гг.	60000		20000	20000	20000							
4	Строительство сливной станции мощностью 1,0 м³/сут 2016-2018 гг.	10000		3000	3000	4000							
5	Строительство трубопровода DN/OD 110 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) 1500 м 2017 г.	8000			8000								
6	Строительство трубопровода DN/OD 110 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) 800 м 2017 г.	4000			4000								
7	Строительство сборного колодца емкостью 10,0 м³ 2016 г.	150		150									
8	ИТОГО	86650	2250	25400	35000	24000	-	-	-	-	-	-	-

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения" содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам

2.7.1. показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Показатели качества обслуживания абонентов

Показателями качества обслуживания абонентов в системе водоотведения являются:

Обеспечение абонентов качественным отводом и очисткой сточных вод.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации.

Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации.

Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за сбрасываемую воду.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации.

Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

2.7.2. показатели качества обслуживания абонентов;

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, относятся:

перебои в водоотведении – 0%;

частота отказов в услуге водоотведения – 0%;

отсутствие протечек и запаха.

2.7.3. показатели качества очистки сточных вод;

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

2.7.4. показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

2.7.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшения качества очистки сточных вод;

В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.

2.7.6. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

2.8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

В соответствии с информацией, полученной от администрации МО, бесхозные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования *отсутствуют.*

Приложения:

- 1. Схема системы водоснабжения**
- 2. Схема системы водоотведения**

Нормативно-техническая (ссылочная) литература

- Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*».
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). – Москва, 2012
- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. – 88 с.